

SEDYE PAKETLEME



27-28 Ocak 2017

Emre Can Güzel

Eskişehir Kurtarma Çalıştayı

# Sedye

Mağara kurtarmada kullanılan sedyenin mağara ortamına özel olarak üretilmiş olması gerekmektedir. Sedyenin şu gereksinimleri sağlaması zorunludur:

- Su geçirmez, dış etkilerden koruyucu, termal olarak ısıyı içeride tutabilen Velcro bantlarla kapatılan bir dış katman
- Kazazedenin medikal durumunu kolayca kontrol etmeyi sağlayacak (kolayca açıp kapanabilen) bir tasarım

\*Ayrıca sedyedeki kazazedenin açık kalan yerleri için bir çift eldiven, pil haznesi olmayan bir kask ve koruyucu gözlük veya kaska sabitlenebilen maske kullanılmalıdır.



27-28 Ocak 2017


Eskişehir Kurtarma Çalıştayı

# Sedye Paketleme

Kazazedeyi sedyeye yerleřtirmeden önce kazazedenin tüm mağaracılık ekipmanları çıkarılmalıdır.

Daha sonra:

- Sedyenin cırt-cırtlarını aç
- Tüm kayışları şekilde gösterildiđi gibi aç
- Kazazedeyi sedyeye yerleřtir
- Kullanılan sedyeye göre doktor kontrolü altında sedyenin bağlantılarını (perlonlar, kayışlar vs.) yap.

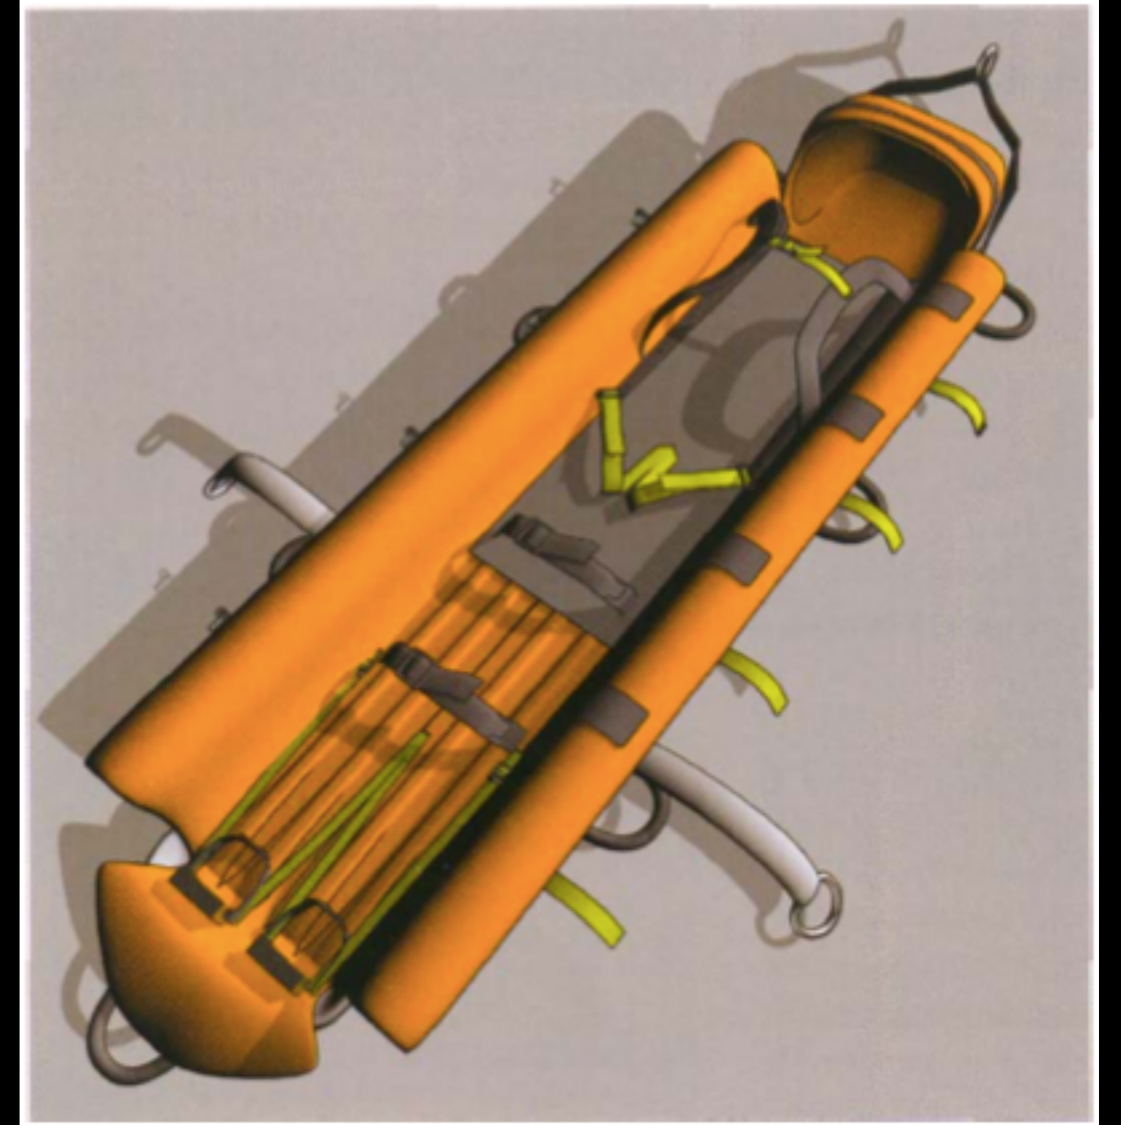


27-28 Ocak 2017

Eskiřehir Kurtarma alıřtayı

Farklı manevralar sırasında kazazedenin konforunu arttırmak için aşağıdaki sıraya uyulmalıdır:

- 1- Kazazedeyi sedyenin merkezine yerleştir.
- 2- Ayak perlonlarını sık.
- 3- Kasık perlonlarını sık.
- 4- Göğüs perlonunu sık.
- 5- Son olarak dizde ve üst bacakta bulunan Velcro bantları sık. (Bunları fazla sıkmamak gerekiyor, buradaki ana amaç kazazedenin daha sabit olmasını sağlamak)
- 6- Sedyenin PVC malzemedен üretilmiş en dış katmanını kapat.

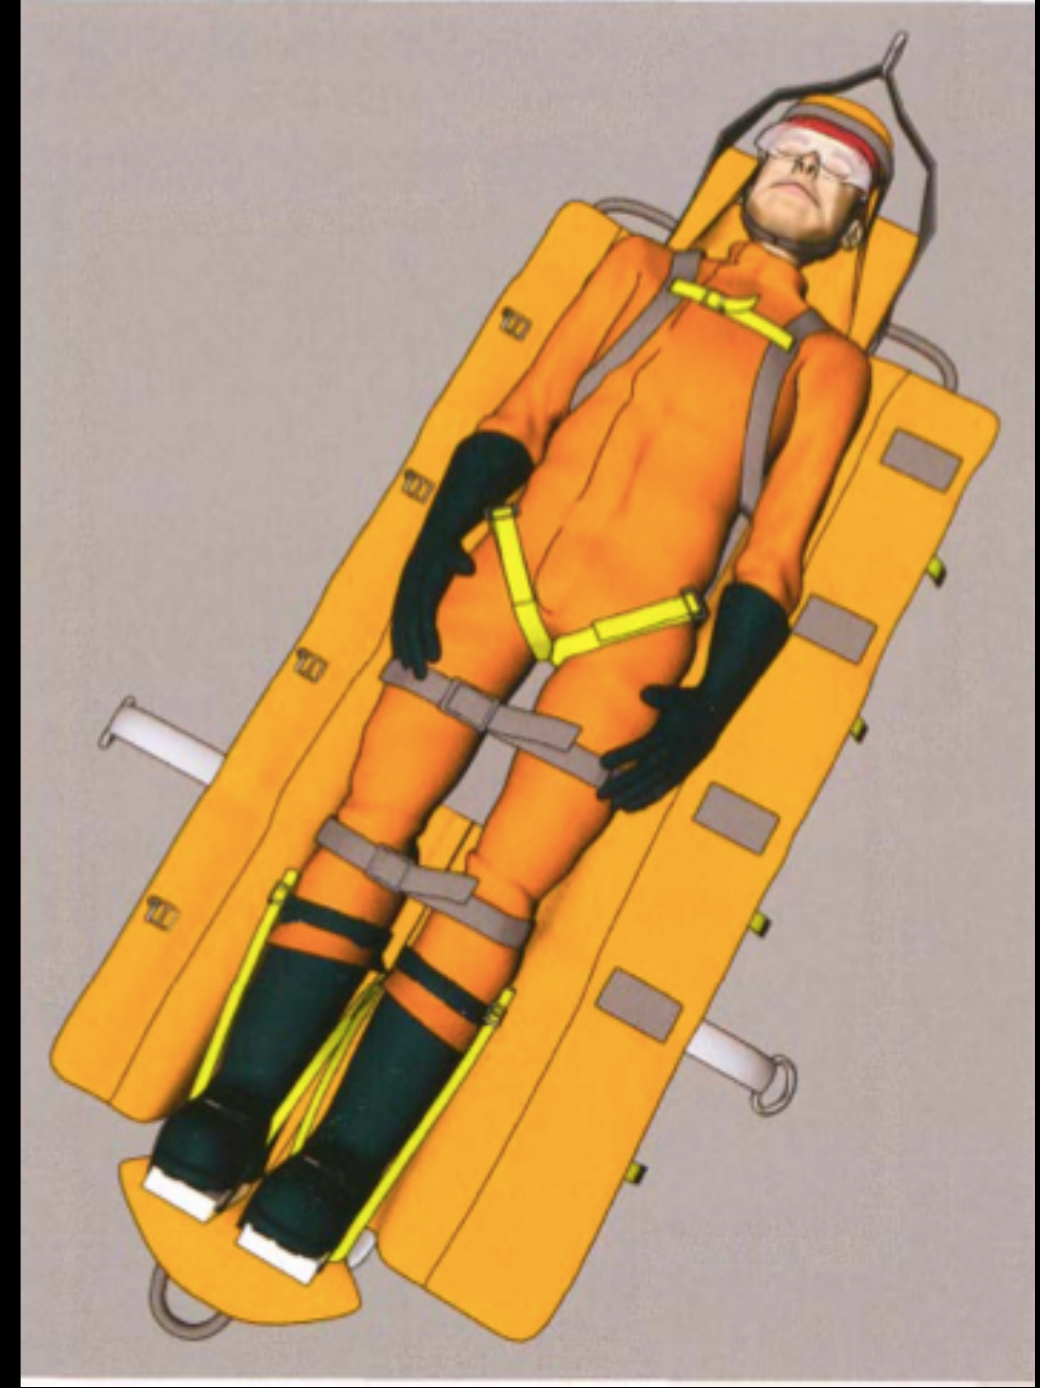

27-28 Ocak 2017  
Eskişehir Kurtarma Çalıştayı

# Sedyenin Taşınmaya Hazırlanması

Sedye için:

- 3 tane otomatik kapılı armut karabin sedyenin baş kısmındaki bağlantı halkasına takılır (bu karabinler her ip için bir tane olacak şekilde kurtarma manevralarında kullanılır). Bu karabinler şekillerinden dolayı yük altındayken kapıları açılabilir.
- Tyrolean traverse hattında sedyenin tipine göre iki ya da üç karabin kullanılır. Sedye ve makara arasında karabinden başka yardımcı bir ip kullanılır. (Sedyeye bağlı kısma tam kazık ve onun kılavuzu, makara tarafına ise yarım kazık kilidi atılır, sedye sabitlenir.)
- 3 ya da 4 adet bilyalı makara (tandem)
- 3 ya da 4 adet 7 mm çapında yardımcı ip (tyrolean traverse için)



27-28 Ocak 2017

Eskişehir Kurtarma Çalıştayı

# Kaynakça:

- Cave Rescuer's Manual. (2006). Sp el o Secours Franais



27-28 Ocak 2017

Eskişehir Kurtarma alıřtayı